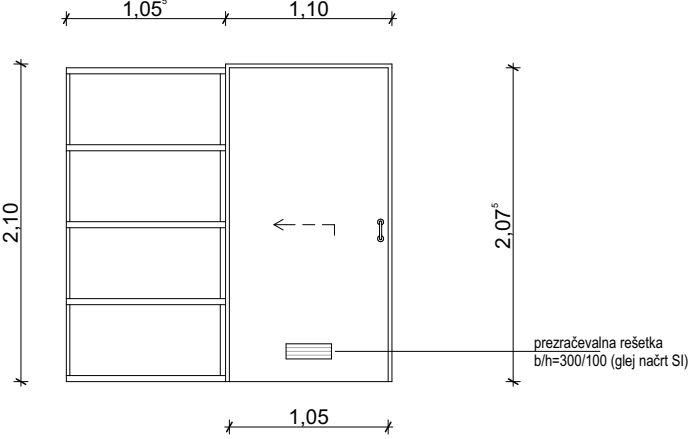


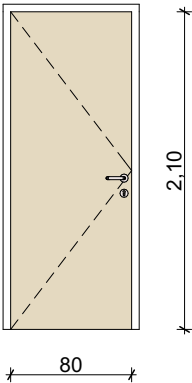


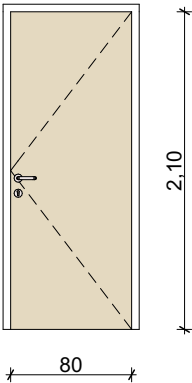




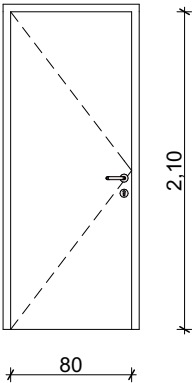


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-1.1-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30) (sobe oskrbovancev)				
Količina	38				
Zidarska odprtina	1,40×2,15				
Svetla odprtina	1,30×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	18x Desno; 20x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; magnetna; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C3				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	42dB				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-1.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.1

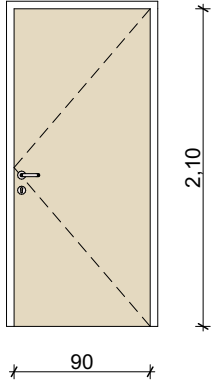


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-2.1				
Opis	Lesena drsna vrata (kopalnice oskrbovancev)				
Količina	38				
Zidarska odprtina	1,10×2,10				
Svetla odprtina	1,05×2,07 ⁵				
MIN. svetla odprtina	min. 100cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja				
Smer odpiranja	18x Desno; 20x Levo				
Odpiranje / sistem	drsno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno				
Zasteklitev	/				
Nasadila	/				
Ključavnica	metuljček (sanitarije)				
Kljuka	po izboru projektanta; bunka zasedeno/prosto; utopna				
Krilo	leseno; polnilo iverokal				
Prezračevanje	rešetka b/h=300/100; skladno z načrtom strojnih instalacij				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Eclisse				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-2.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.2

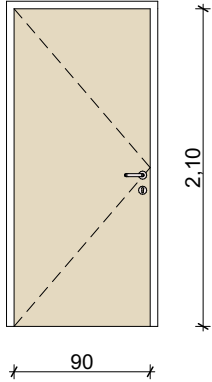


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-3.1				
Opis	ALU drsna vrata (avla) + predelna ALU stena (ki povezuje VN-3.1 s steno SSZ-1.1)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	3,80x2,60				
Svetla odprtina	1,85x2,55				
MIN. svetla odprtina	min. 120cm				
Smer odpiranja	/				
Odpiranje / sistem	drсно; avtomatsko				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; dekor iz nadstandardnega / specialnega nabora vzorcev; barva po izboru projektanta iz ne-standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); s folijo / nalepko				
Nasadila	/				
Ključavnica	/				
Kljuka	/				
Krilo	ALU; stekleno				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	da				
Sistem kot npr. ali enakovredno	kot npr. ASSA ABLOY SL500 - Slim design. Ravne linije maske pogona, varnostno lepljeno steklo. Varčni pogonski mehanizem. Senzor gibanja in prisotnosti, elektromehanska ključavnica.				
Dodatno vključeno	pokrivne letve; vezano na AOJP; zaščita za prste				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Skozi drsna vrata poteka evakuacija zato je potrebno pri ponudbi in izdelavi zajeti vse potrebne mehanizme in sisteme, ki bodo to omogočale. Vrata se morajo v primeru požara odpreti do zahtevane min. svetle širine 120cm in omogočiti varno evakuacijo na prosto. Materialno je potrebno vrata uskladiti s stekleno steno SSZ-1.1 in drsnimi vrati, ki se predvidijo v sklopu te stene. V ceno vključena tudi vsa potrebna podkonstrukcija za montažo v ab strop. V ceno vključiti tudi ALU polno steno dimenzij 250x255 cm po detajlu oz. tlorisu! Glej popis del.				
PROJEKT NOVA GORICA d.o.o.	Objekt: Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba: shema vrat VN-3.1			
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.06.3

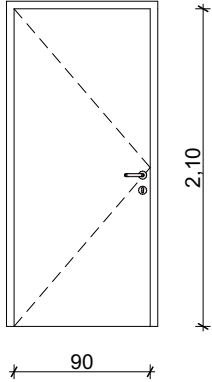


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-4.1				
Opis	Lesena enokrilna vrata				
Količina	14				
Zidarska odprtina	0,90×2,15				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	10x Desno; 4x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	dvojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat				
Prezračevanje	skladno z načrtom strojnih instalacij				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Spodrezano krilo 10x : 2x 1cm in 8x 2cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij				
					
Objekt: Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec					
Risba: shema vrat VN-4.1					
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.06.4

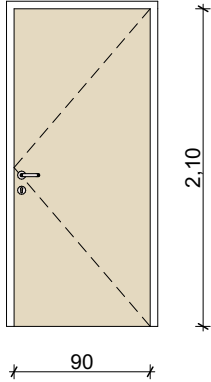


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-5.1-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	0,90×2,15				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	1x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-5.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.5

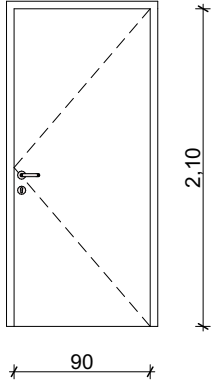


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-5.2-P				
Opis	ALU požarna enokrilna vrata (EI60)				
Količina	2				
Zidarska odprtina	0,90×2,15				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	2x Desno				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-5.2-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.6

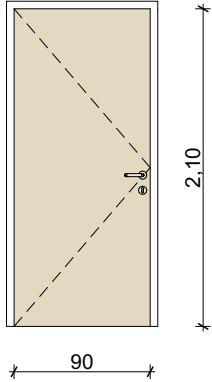


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-6.1				
Opis	Lesena enokrilna vrata				
Količina	11				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	7x Desno; 4x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	dvojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Spodrezano krilo 2x : 2x 2cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-6.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.7

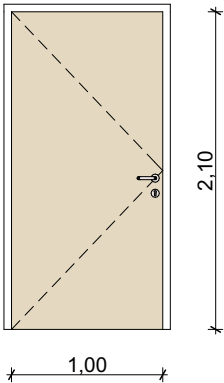


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-7.1-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	4				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	1x Desno; 3x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-7.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.8

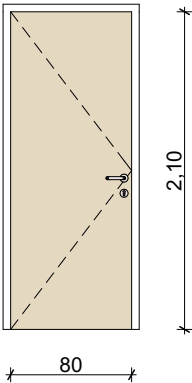


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-7.2-P				
Opis	ALU požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	2				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	2x Desno				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-7.2-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.9

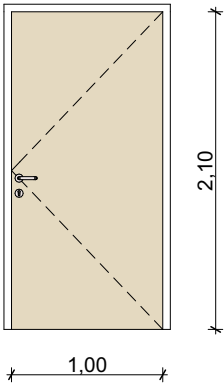

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-7.3-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI60)				
Količina	11				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	3x Desno; 8x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-7.3-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.10

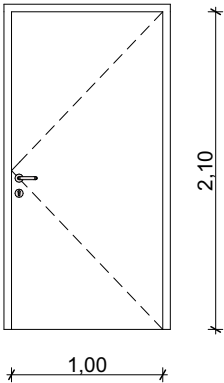


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-7.4-P				
Opis	ALU požarna enokrilna vrata (EI60)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	1x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-7.4-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.11

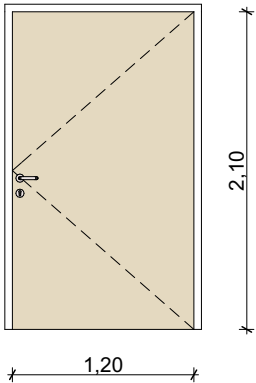


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-7.5-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	1x Desno				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	električna; sistemski ključ; panik ključavnica (SIST EN 179)				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-7.5-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.12

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-8.1				
Opis	Lesena enokrilna vrata				
Količina	13				
Zidarska odprtina	1,10×2,15				
Svetla odprtina	1,00×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 100cm				
Smer odpiranja	9x Desno; 4x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	dvojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat				
Prezračevanje	skladno z načrtom strojnih instalacij				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Spodrezano krilo 4x : 4x 1cm - skladno z načrtom strojnih inštalacij				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-8.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.13

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-9.1-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	0,90×2,15				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	1x D				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-9.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.14

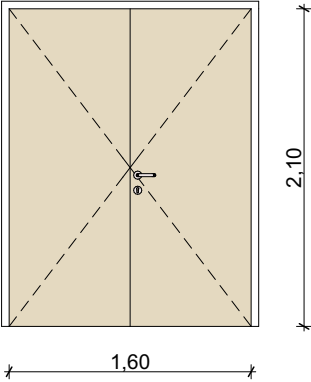


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-9.2-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI60)				
Količina	2				
Zidarska odprtina	1,10×2,15				
Svetla odprtina	1,00×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 100cm				
Smer odpiranja	2x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Vrata opremljena z avtomatskim pogonom (kot npr. ASSA ABBLOY) za odpiranje vrat pri prehodu z vozičkom. Vključena predelava predvidenega krila ter elektro napajanje samem krilu skladno z zahtevami dobavitelja avtomatike. Avtomatika opremljena s senzorjem.				
PROJEKT NOVA GORICA d.o.o.	Objekt: Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba: shema vrat VN-9.2-P			
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.06.15

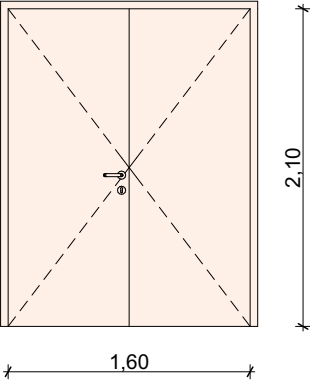


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-9.3-P				
Opis	ALU požarna enokrilna vrata (EI60)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,10×2,15				
Svetla odprtina	1,00×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 100cm				
Smer odpiranja	1x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-9.3-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.16

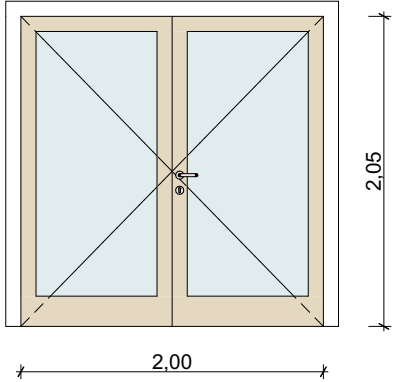
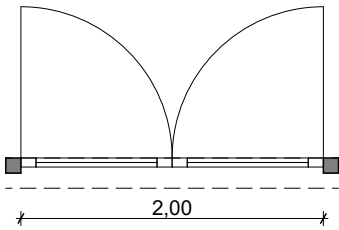

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-10.1-P				
Opis	Lesena požarna enokrilna vrata (EI30)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,30×2,15				
Svetla odprtina	1,20×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 120cm				
Smer odpiranja	1x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	po izboru projektanta				
Krilo	leseno				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	da				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-10.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.17

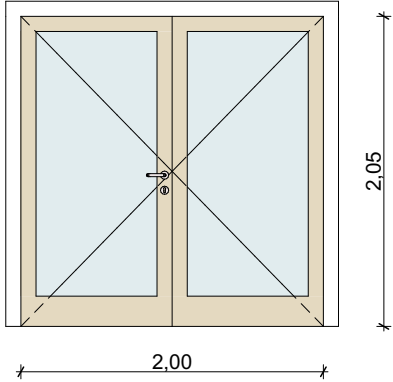
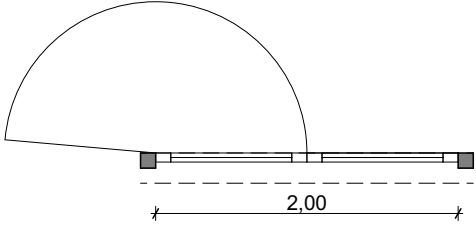

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-11.1				
Opis	Lesena enokrilna vrata z osvetlobo				
Količina	2				
Zidarska odprtina	1,92 ⁵ ×2,19				
Svetla odprtina	1,00×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	2x Desno				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); satinirano				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (oblika po SIST EN 179)				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-11.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.18

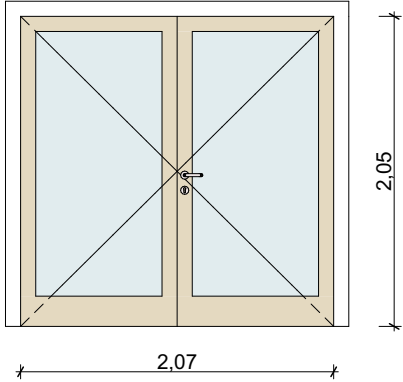
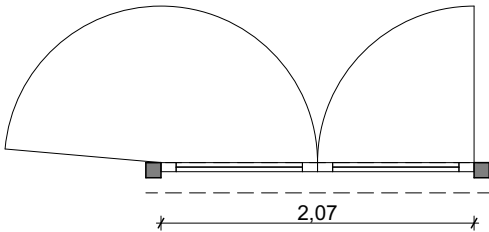

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-11.2				
Opis	Lesena enokrilna vrata z osvetlobo				
Količina	1				
Zidarska odprtina	2,00×2,19				
Svetla odprtina	1,00×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	1x Levo				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449); satiniirano				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	sistemski ključ; panik ključavnica (SIST EN 179)				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta; kljuka (sistem po SIST EN 179); kljuka (oblika po SIST EN 179)				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta; spodnji profil min višine 20cm od gotovega tlaka				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-11.2		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.19

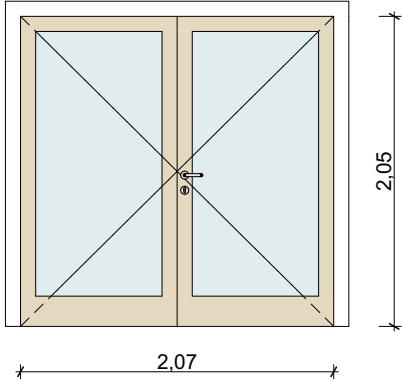


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-12.1-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,70×2,15				
Svetla odprtina	1,60×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-12.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.20

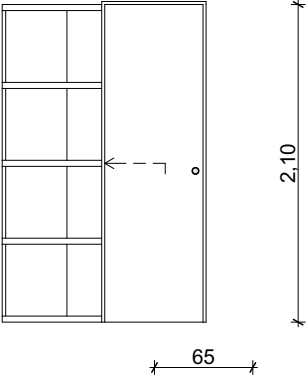


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-13.1-P				
Opis	ALU požarna dvokrilna vrata (EI90)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	1,70×2,15				
Svetla odprtina	1,60×2,10				
MIN. svetla odprtina	/				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	ALU; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	/				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 90-C1				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	/				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-13.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.21

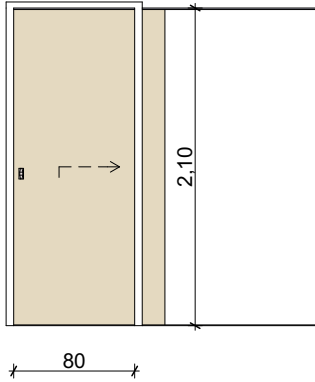


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-14.1-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)				
Količina	3				
Zidarska odprtina	2,20×2,15				
Svetla odprtina	2,00×2,05				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - obe krili; pridržalni magneti montirani na steni				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-14.1-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.22

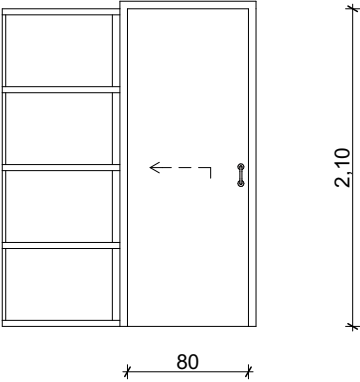


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-14.2-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI30)				
Količina	2				
Zidarska odprtina	2,20×2,15				
Svetla odprtina	2,00×2,05				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 30-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - samo prednostno krilo; pridržalni magneti montirani na steni				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt: Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec					
Risba: shema vrat VN-14.2-P					
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.06.23

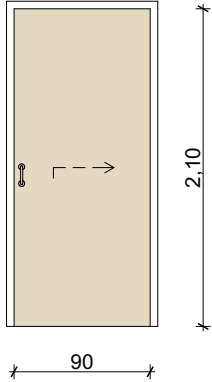


SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-14.3-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI60)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	2,27×2,15				
Svetla odprtina	2,07×2,05				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	vezano na AOJP; vedno odprto s pridržalnimi magneti - obe krili; pridržalni magneti montirani na steni				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-14.3-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.24

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-14.4-P				
Opis	Lesena požarna dvokrilna vrata (EI60)				
Količina	1				
Zidarska odprtina	2,27×2,15				
Svetla odprtina	2,07×2,05				
MIN. svetla odprtina	min. 90cm				
Smer odpiranja	v smeri evakuacije - glej NPV				
Odpiranje / sistem	krilno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / jeklen; profil sodobne pravokotne oblike, brez zaokrožitev; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Zasteklitev	ESG varnostno kaljeno (skladno s standardom EN 12150 in EN 14179); VSG varnostno lepljeno (skladno s standardom EN 14449)				
Nasadila	trojna				
Ključavnica	cilindrična; sistemski ključ				
Kljuka	alu kljuka; po izboru projektanta				
Krilo	leseno; furnir po izboru projektanta				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	EI 60-C5				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	da				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Mizarstvo Nagode d.o.o.				
Dodatno vključeno	električno zaklenjena vrata (šifrant obojestransko); vezano na AOJP				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-14.4-P		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.25

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-15.1				
Opis	ALU drsna vrata				
Količina	1				
Zidarska odprtina	0,69×2,12				
Svetla odprtina	0,65×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 60cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja				
Smer odpiranja	/				
Odpiranje / sistem	drsno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno				
Zasteklitev	/				
Nasadila	/				
Ključavnica	/				
Kljuka	po izboru projektanta; utopna				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Eclisse				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-15.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.26

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-15.2				
Opis	Lesena drsna vrata				
Količina	4				
Zidarska odprtina	0,90×2,14				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 75cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja				
Smer odpiranja	/				
Odpiranje / sistem	drsno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno				
Zasteklitev	/				
Nasadila	/				
Ključavnica	metuljček (sanitarije)				
Kljuka	po izboru projektanta; utopna				
Krilo	leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat				
Prezračevanje	skladno z načrtom strojnih instalacij				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Eclisse				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Prezračevalna rešetka na vratnem krilu 3x : 2x b/h=300/100 in in 1x b/h=300/200 - skladno z načrtom strojnih inštalacij				
					
Objekt: Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec					
Risba: shema vrat VN-15.2					
Vrsta projektna dokumentacije: PZI	Številka načrta: 11826_0/1	Številka projekta: 11826	Datum: December 2021	Sprememba: ---	Številka lista: 7.06.27

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-15.3				
Opis	ALU drsna vrata				
Količina	1				
Zidarska odprtina	0,90×2,15				
Svetla odprtina	0,80×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 75cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja				
Smer odpiranja	/				
Odpiranje / sistem	drsno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno				
Zasteklitev	/				
Nasadila	/				
Ključavnica	/				
Kljuka	po izboru projektanta; utopna				
Krilo	ALU; barva po izboru projektanta iz standardne RAL lestvice				
Prezračevanje	/				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Eclisse				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	/				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-15.3		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.28

SH-VN Sheme vrat (notranjih)					
Oznaka	VN-16.1				
Opis	Lesena drsna vrata				
Količina	4				
Zidarska odprtina	1,00×2,15				
Svetla odprtina	0,90×2,10				
MIN. svetla odprtina	min. 85cm - upoštevajoč, da je krilo odprto do maksimuma, kar je 5cm manj od svetle odprtine podboja				
Smer odpiranja	/				
Odpiranje / sistem	drsno				
Pogled (od zunaj)					
Tloris					
Okvir / Podboj	kovinski / pločevinast (kasetni) za drsna enokrilna vrata, primeren za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno				
Zasteklitev	/				
Nasadila	/				
Ključavnica	metuljček (sanitarije)				
Kljuka	po izboru projektanta; utopna				
Krilo	leseno; polnilo iverokal; HPL / laminat				
Prezračevanje	skladno z načrtom strojnih instalacij				
Požarna odpornost	brez zahtev				
Toplotna prevodnost	/				
Zvočna izolacija	/				
Varnostni razred	/				
Samozapiralo	ne				
Požarni izhod	ne				
Sistem kot npr. ali enakovredno	Eclisse				
Dodatno vključeno	/				
Opombe	Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih; Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate; Gledati detajle; V ceni izdelka vključen ves montažni material in podkonstrukcija				
Opombe (dodatno)	Prezračevalna rešetka na vratnem krilu 4x : 4xb/h=300/100 - skladno z načrtom strojnih inštalacij				
					
Objekt:	Dom starejših občanov »Jezerca« Bovec	Risba:	shema vrat VN-16.1		
Vrsta projektna dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Sprememba:	Številka lista:
PZI	11826_0/1	11826	December 2021	---	7.06.29